



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 455-р

Київ

Про передачу нерухомого майна у м. Чернігові до сфери управління Міністерства юстиції

Передати нерухоме майно (літер А-5, А-¹-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-1, Д-¹-1, Д-²-1, Д-³-1, Е-1, Ж-1, Ж-¹-1, Ж-²-1, З-1, З-¹, І-1, І-¹-1, І-³-1, К-1, К-¹-1, Л-1, М-1, Н-2, П-1) по вул. Шевченка, 103, у м. Чернігові із сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Міністерства юстиції.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

21.02.2014
В.Ю.К., професор



Академія Державної пенітенціарної служби	
Вх. №	10
Дата	05.07.2016
Кількість аркушів	1
Оск. док.	1
Добав.	



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2016

Київ

№ 752/7

Про закріплення будівель та споруд за
Академією Державної пенітенціарної служби

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 455-р "Про передачу нерухомого майна у м. Чернігові до сфери управління Міністерства юстиції" та актами приймання-передавання об'єктів нерухомого майна у м. Чернігові від 26 липня 2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Закріпити на праві оперативного управління за Академією Державної пенітенціарної служби (Тогочинський О.М.) об'єкти нерухомого майна (літери А-5, А¹-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-1, Д¹-1, Д²-1, Д³-1, Е-1, Ж-1, Ж¹-1, Ж²-1, З-1, З¹, І-1, І¹-1, І⁵-1, К-1, К¹-1, Л-1, М-1, Н-2, П-1), розташовані за адресою: вул. Шевченка, 103, м. Чернівці.
2. Ректору Академії Державної пенітенціарної служби Тогочинському О.М. вжити заходів щодо утримання в належному технічному стані та використання за призначенням будівель та споруд, зазначених у пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра –

керівник апарату

Згідно з оригіналом

документаційного забезпечення

Зав. сектору



Академія Державної пенітенціарної служби
Від. Р.С.
2016. 08. 20
1. Додаток

Ганна ОНИЩЕНКО

В.П. Захаров

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права

Індексний номер витягу: 76395577
 Дата, час формування: 20.12.2016 18:56:48
 Витяг сформовано: Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
 Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 20189069, дата і час реєстрації заяви: 20.12.2016 11:43:23, заявник: Спурнікова Тетяна Юріївна (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 827144374101
 Об'єкт нерухомого майна: об'єкти нерухомості, об'єкт житлової нерухомості: Ні
 Адреса: Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 103
 Додаткові відомості: навчальний корпус №2 з гуртожитком

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер заяви про інше речове право: 16012954
 Дата, час державної реєстрації: 17.08.2016 11:52:02
 Державний реєстратор: Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
 Підстава виникнення іншого речового права: наказ, серія та номер: 752/7, виданий 29.07.2016, видавник: Міністерство юстиції України
 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 31036455 в д 22.08.2016 08:03:24, Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
 Вид іншого речового права: право оперативного управління
 Відомості про суб'єкта іншого речового права: Правокористувач: Академія Державної пенітенціарної служби, код ЄДРПОУ: 08571783, країна реєстрації: Україна

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу
 документального забезпечення
 Академії ДПТС

21.02.2017



Ю.Н., професор

Ф.П. Захаров

Власник: Держава в особі Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ: 00015622, країна реєстрації: Україна

Опис об'єкта іншого речового права:


адмінбудівля Е-1 загальною площею - 90,4 кв.м.; гараж К-1, К{1}-1 загальною площею - 350,9 кв.м.; будинок автостоянки Н-2 загальною площею - 14,9 кв.м.; будівля допоміжних послуг Б-2 загальною площею - 382,6 кв.м.; вагончик 3-1, 3{1} загальною площею - 44,2 кв.м.; вагончик 1-1, 1{1}-1, 1{5}-1 загальною площею - 57,7 кв.м.; майстерня В-1 загальною площею - 80,5 кв.м.; гараж Ж-1, навіси Ж{1}-1, Ж{2}-1 загальною площею - 391,8 кв.м.; Адмінбудівля А{1}-2 загальною площею - 1853,7 кв.м.; склад-гараж-майстерня Г-1 загальною площею - 288,7 кв.м.; склад-гараж-майстерня Д-1, Д{1}-1, Д{2}-1, Д{3}-1 загальною площею - 618,4 кв.м.; Навчальний корпус с гуртожитком А-5 загальною площею - 3228,7 кв.м.; перехід у навчальний корпус з гуртожитком А1-1

Витяг сформував:

Симоненко Олена Анатоліївна

Державний регістратор:

Симоненко Олена Анатоліївна

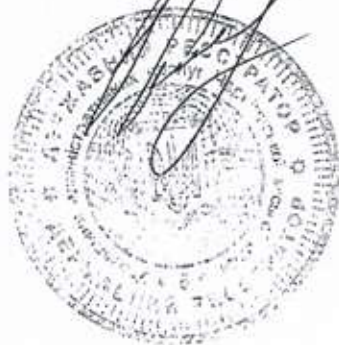

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДП

21.02.2017

г.ю.к., професор



г.ю.к., професор

УКРАЇНА



ДИПЛОМ
МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА

ДИПЛОМ

ІВ АРН2021862

Разумейко
Наталя Серіївна
закінчила державне
спеціальне училище
у 2000 році
за спеціальністю лікувальна
справа

Рішенням державної кваліфікаційної комісії
від "1" березня 2000 р.
Разумейко Наталії Серіївні
присвоєно кваліфікацію фельдшера

Голова державної
кваліфікаційної комісії
М. П.
Місто Чернівці
Реєстраційний № 40

Держзнак. ПК «Україна». Зам. 7-3195. 1997.



Згідно з оригіналом
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Асистент ДІТС

21.02.2014

г.ю.н., професор

В.А. Захаров



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПТС



21.02.2017
І.Ю.Н., професор

А.О. Кудрик
В.П. Захаров



В.о. ректора

В.М. Левківський

2005 р.

ЕН № 26052471

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2017



І.Ю.Н., професор

А.О. Кудрик

В.П. Захаров



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС



21.02.2017
Д.Ю.Н., професор

[Signature]
[Signature]




ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС



21.02.2017

[Signature]
Д.Ю.Н., професор

[Signature]



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д. УШІНСЬКОГО

СВІДОЦТВО

про підвищення кваліфікації

№ 22

Видано

Гармаченко

Наталії Сергіївни

про те, що з "19" *листопада* 2015 р.

по "30" *листопада* 2015 р.

він (вона) навчався (навчалася) на курсах підвищення кваліфікації

*інформаційних ресурсів
керівників педагогічних ЗОШ,
ЛТНЗ, ЛННЗ, ЛТФЗ, ЛНУЗ-проф*

у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського і виконав (виконала) повністю навчальну програму.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТ

21.02.2014



з.ю.н., професор

В.П. Вихаров

За час навчання опрацював (опрацювала):

№/п	Назва теми (курсу)	К-сть год.
1.	Філософія та соціологія освіти	2
2.	Менеджмент в освіті	6
3.	Чинне законодавство про освіту	2
4.	Основи безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я	4
5.	Історія освіти України	6
6.	Основи медіа освіти та медіаграмотності	6
7.	Інноваційна педагогіка	10
8.	Сучасна педагогічна психологія	14
9.	Сучасний стан розвитку наукової дисципліни	6
10.	Основи інклюзивного навчання	4
11.	Робота з обдарованими учнями	6
11.	Методика викладання предмета	24
12.	Інформаційні та телекомунікаційні технології у професійній діяльності педагогічних працівників	18
13.	Педагогічна практика	6
14.	Спецкурс	44
15.	Розробка індивідуальних та колективних проєктів	10
16.	Діагностико-аналітичні та організаційні заходи	12
17.	Усього:	180

та виконав (виконала) випускні роботи (колективний проєкт)

*Соціальної - виховної роботи
серія курсів ДПТ*

ректор інституту *В.П. Вихаров* з.ю.н., професор

Ресурсний № 3066

[illegible][illegible]

Виконав(ли) вимуську роботу на тему:

[illegible]

1. 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 103

Postpaid (implied)
W. J. 2622
100
C. E. R. 144440

111

Ресурсный потенциал

Eighty-eight percent of respondents have been in the U.S. since 1990.

Unternehmen abzuwickeln
 wegen drohender
 Insolvenz
 abzugeben an die Insolvenz

СВІДОЦТВО

про підвищення кваліфікації

12CC / 005939

4. CONCLUSIONS

Визначено
Разумного

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ
ПРОТЕШТИ: 23-срвн 2016-р.
ДО: 8-јуни 2016-р.

1110 / ВОДА ИЛИЩУВАН(ЛА) КИЛИФИКАЦИОН

Peyoteite Co., Rio Grande

испытания на прочность

[illegible]

Згідно з оригіналом:

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Апарату ДПТС

11.02.2014



Академія Державної пенітенціарної служби
(найменування навчального закладу)

ВИТЯГ
з наказів прийняття на роботу (призначення на посади)
№ 118336 від 17.02.2017 р.

№ заг.	ПІБ співробітника	Структурний підрозділ (безпосередній)	Найменування посади	Умови прийняття на роботу (розмір ставки)			Дата прийняття	Термін дії строкового трудового договору	Номер наказу	Дата наказу
				За основною посадою	За сумісництвом	На умовах погодинної оплати (годин)				
Кафедра психології										
1	Серкін Юрій Петрович		викладач		0.25		15.02.2017		23 о/с	14.02.2017

Ректор Академії

(посада керівника, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Погоджено:

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС



21.02.2017
З.Ю.Н., професор

А.І. Кудрик
В.П. Захаров



Сергій
Григорій
Гаспробіг
05 січня 1945 року
село Знаменське
Астрейського району
Хмельської області

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС



21.02.2017

А.О. Кудрик

Сергій
Григорій
Гаспробіг
05 лютого 1945 року
село Знаменське
Астрейського району
Хмельської області
на в. н. / місцевій
Російській АМ УМД
України в Чернівецькій
області СМ УМД
України в Чернівецькій

02 січня

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС



21.02.2017

А.О. Кудрик

Ю.Н., професор

В.П. Захаров

ДИПЛОМ

III № 288054

Настоящим дипломом выдано
Сергійу
Юрію Петровичу
в 1970 году
за окончание Державного
медицинского института

в 1970 году зачислен в 1970 году курс
названного института
по специальности: акушер-гинеколог

Решением Державной экзаменационной комиссии
21.02.2017
Сергійу Ю.П.
присвоено звание: лекаря

Выдан диплом Сергійу Ю.П.

Згідно з оригіналом
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПС



21.02.2017

Ю.Н. професор
Сергій Л. Захаров

ДИПЛОМ

III № 288054

Настоящим дипломом выдано
Сергійу
Юрію Петровичу
в 1970 году
за окончание Государственного
медицинского института
в 1970 году зачислен в 1970 году курс
названного института
по специальности: врача - лекаря

Решением Государственной экзаменационной комиссии
от 26.02.2017
Сергійу Ю.П.
присвоено звание: врача

Выдан диплом Сергійу Ю.П.



Сергій Л. Захаров

Трудовая книжка

Фамилия Серкин

Имя Юрий

Отчество Писарович

Год рождения 1945

Образование: начальное, среднее, высшее
(подчеркнуть)

Профессия врач

Подпись владельца Трудовой книжки

Юрий

Дата заполнения Трудовой книжки

29. июля 1970 г.

СВЕДЕНИЯ

О РАБОТЕ

№ записи	Дата			Сведения о приеме на работу и увольнении
	Год	Месяц	Число	
1	2			
1				До поступления в мед. училище трудился в качестве санитаря два года девять месяцев пять дней.
2	1964	VIII	24	Занесен на учет в архив
3	1970	VII	24	Отчислен с работы

работу, перемещения по (с указанием причин)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
3	4
Трудовой книжке	Подтверждено документами
Трудовой книжке	Лр. № 829а
связи с	Лр. № 860

21.02.2017

Ю. Ю. Рудник

г. Ю. н., Москва

В. П. Жаров

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

* БТ-1 № 0986214

№	Дата			Сведения о приеме на работу, об увольнении (с указанием на статью)	о переводах на другую работу (причины со ссылкой на пункт закона)	На основании чего внесен запис (документ, его дата и номер)
	число	месяц	год			
1	2			3		4
31	03	н	2008	Принятый на патологоанатомическо-трупного	по поручению врача - на Черниговское патологоанатомическое отделение	№ 1138-0 от 03.11.2008

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПГО

21.02.2017

А.О. Кудряк

д.т.н., професор


З.П. Зайченко

Учен. кадрів
14.02.2017

М. Тесляков
(М.В. Тесляков)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. ректора Академії
Державної пенітенціарної
служби

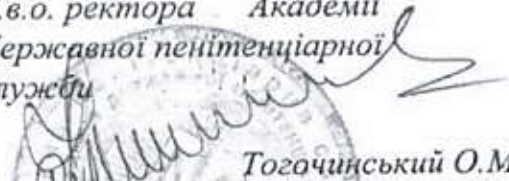

Тогочинський О.М.

« 28 » грудня 2015 року

**Перспективний план
покращення протипожежного стану будівель
Академії Державної пенітенціарної служби, що знаходиться за адресою:
м. Чернігів, вул. Горького, 34**

Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальна особа	Відмітка про виконан. я
1. Відкоригувати інструкцію про встановлення протипожежного режиму в закладі, зокрема не визначено: - можливості, застосування відкритого вогню, використання побутових нагрівальних приладів; - порядку від'єднання електричного обладнання від мережі у разі пожежі; - порядку огляду та замикання приміщень по закінченні роботи; - порядку проходження навчання для посадових осіб та перевірки їхніх знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; - порядку експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водогону, вогнегасників тощо); - порядку проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустаткування, опалювального, вентиляційного та іншого інженерного обладнання; - порядку збору охоронців та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі у вихідні	До 29.01.2016 року	Малишенко Л.Є. Карандашев С.В. Фурник О.О.	Вис. 24.01.16 СЛ

ВІДПОВІДАЮЧІЙ ЗА
ДОКУМЕНТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АКАДЕМІЇ ДПІТС



Ю. Кудрик
В.Л. Захаров

2. Відкоригувати плани евакуації, зокрема до схематичного плану евакуації розробити та затвердити керівником інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.	До 29.01.2016 року	Малишенко Л.Є. Карандашев С.В. Фурник О.О.	Розроблено та затверджено інструкцію про дії персоналу при пожезі 29.01.2016
3. Відновити документи, щодо встановлення та проведення ревізії блискавкозахисту навчального корпусу.	До 31.03.2016 року	Фурник О.О.	Відновлено документи щодо проведення ревізії блискавкозахисту 31.03.16
4. Надати сертифікат, щодо відповідності стандартам установлених протипожежних дверей у приміщеннях електроцитових будівлі навчального корпусу.	До 30.12.2015 року	Фурник О.О.	Сертифікат №598/03 2016/06.0045581-02 28.12.15
5. Провести технічне обслуговування пожежних кран-комплектів відповідно до встановленого регламенту (укласти договір на обслуговування з організацією, що має відповідну ліцензію).	До 31.03.2016 року	Фурник О.О.	Укладено договір на проведення обслуговування кранів-комплектів 31.03.16
6. Пожежний кран, який знаходиться на 3-му поверсі навчального корпусу укомплектувати стволом та на всіх шафах пожежних кранів нанести порядкові номери.	До 31.03.2016 року	Ганжа К.В.	Наведено інструкцію щодо укомплектування кранів 31.03.16
7. Двері в навчальному корпусі академії на 3-му, 2-му, 1-му поверхах виконати за напрямком виходу з будівлі.	До 01.09.2016 року	Фурник О.О. Ганжа К.В.	Проведено роботи по виконанню дверей за напрямком виходу з будівлі 01.09.16
8. Демонтувати, або отримати сертифікат, щодо горючості, димоутворювальної здатності, токсичності на будівельні матеріали, які використовуються на шляхах евакуації 1-го поверху навчального корпусу.	До 01.06.2016 року	Малишенко Л.Є. Фурник О.О.	Демонтовано конструкції з горючих матеріалів на 1 поверсі 20.05.16
9. Сходи виходу з приміщення їдальні захистити від обледеніння.	До 10.10.2016 року	Фурник О.О. Ганжа К.В.	Виконано захист сходів від обледеніння 02.09.2016
10. Отримати сертифікат, щодо відповідності стандартам дверей тамбур-шлюзу при виході з підвального поверху на перший поверх гуртожитку.	До 01.09.2016 року	Фурник О.О. Ганжа К.В.	Сторінка №84351 2016/06.0045581-08 23.08.16

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2017



д.н.н., професор

Ю. Сергійчук

В. Вахаров

11. Відновити працездатність насосів підвищувачів утримувати в працездатному стані.	До 10.06.2016 року	Фурник О.О. Ганжа К.В.	Провести ремонт насосів (підвищувачів), в наступному році визначити Значення
12. Для складських приміщень визначити категорію, щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони.	До 01.05.2016 року	Фурник О.О. Ганжа К.В.	на складських вибухопожежної та пожежної небезпеки визначити

Розробив

О.О. Фурник

« 25 » грудня 2015 р.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПіС

21.02.2014



А.О. Кирюшин

Д.Ю.Н., професор

В.П. Вихаров



ДПтС України
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ



ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки Академії Державної пенітенціарної служби

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на складські, допоміжні та інші приміщення Академії Державної пенітенціарної служби і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками Академії.


2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання території Академії

До всіх будівель і споруд Академії має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

На території на видних місцях мають бути встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння.

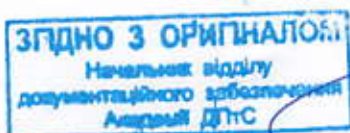

21.02.2014



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будиноків, будівель, споруд, приміщень Академії

Для всіх будинків, будівель, споруд та приміщень Академії складського призначення необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.03.002-2007 та класи зон за Правилами будови електроустановок (ПБЕ).

На входних дверях у вищезазначених приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення Академії повинні своєчасно очищатися від горючого сміття і постійно утримуватись у чистоті.

Розміщення у приміщеннях Академії меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи Академії (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захащуватися.

Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Встановлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах, кімнатах для зберігання зброї та в інших приміщеннях, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

- при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих ґрат і в будівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху;
- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у т.ч. в забезпеченні

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПЗ

21 02 2014



Д.Н.Н., професор

В.Т. Вихаров

потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації;

- має бути організоване чергування в актовій залі членів добровільної пожежної дружини Академії (ДПД) чи відповідальних чергових;

- не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

Пожежні крани, які є у будинках Академії, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкривання вентилів, утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у "гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК» вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.

Влаштуваючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

Будинки, споруди та приміщення Академії повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була забезпечена можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, кількість вогнегасників визначається згідно рекомендацій, що містяться у Правилах пожежної безпеки в Україні, але повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Горище, електрощитові та інші технічні приміщення Академії не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПД

21.02.2014



Ю.Н. Прохоренко

В.П. Захаров

Двері горщик, підвальних приміщень, технічних поверхів, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі перепланування приміщень Академії, зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.

У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

У підвальних приміщеннях Академії не дозволяється зберігати і використовувати легкозаймисті та горючі рідини (далі - ЛЗР та ГР), балони з газами, карбід кальцію та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпечність.

При розміщенні побутових піротехнічних виробів на складах необхідно враховувати їх сумісність відповідно до вимог пожежної безпеки та безпеки при вибухових роботах.

У кожному сховищі на видному місці мають бути зазначені норми завантаження складів, вивішені інструкції з правил безпечного зберігання виробів, ведення робіт на складах та пожежної безпеки.

Приміщення Академії, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками ємністю 3 літри з розрахунку: один вогнегасник на кожні 20 метрів квадратних площі підлоги захищеного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

Спецодяг працюючих з лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР повинен своєчасно підлягати пранню і ремонту, зберігатися в розвішеному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

Розводити багаття, користуватися вогнем на території Академії забороняється.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2014



Ю.Н., професор

В.Л. Бахаров

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.

2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту Академії

Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) відповідно до вимог чинних нормативних документів. Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному стані і мати сертифікати відповідності.

Для утримання в працездатному стані УПС необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
- матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення працездатності;
- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

У складах постійного та тимчасового зберігання незалежно від площі, а також у видаткових складах площею понад 50 кв. м слід влаштовувати автоматичні установки пожежогасіння, а в інших приміщеннях - установки автоматичної пожежної сигналізації.

Будинки і приміщення Академії повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

Будівлі, споруди, приміщення Академії повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ.
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2017



В. Ю. Н. Мокрицький
В. П. Захаров

Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

Вогнегасники повинні мати:

- інвентарні номери за прийнятою системою нумерації;
- пломби на пристроях ручного пуску;
- бірки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування.

Використані вогнегасники відправляються на перезарядку або заміну.

Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, повинні зніматися на холодний період року.

Порошкові вогнегасники ВП застосовуються для гасіння твердих речовин, а також легкозаймистих речовин (бензин, керосин та ін.). газів та для електроустановок напругою до 1000 В.

Для проведення його в дію необхідно зірвати пломбу, із ковпачка горловини витягнути чеку, нажати кнопку. Вихід заряду відбувається при безперервному і дуже швидкому натисканні на ковпачок. Сопло направити на вогонь і натиснути на ричаг. Тиск у вогнегаснику 9кГс/см². Гасіння пожежі починати а відстані 2 - 3 м.

Вуглекислотний вогнегасник ВВК використовують для гасіння рідких речовин, не розчинених в воді, загорянь архівів, цінних паперів, електронно-обчислювальної техніки, електроустановок напругою до 1000 В. Робочий тиск в корпусі вогнегасника 58кГс/см². Вогнегасник представляє собою сталевий балон, наповнений рідким двоокисом вуглецю (СО₂). В горловину балона вкручене запірний засіб, який має запобіжний пристрій.

2.5. Утримання інженерного обладнання Академії

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ і Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЭЕ);

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень та інших подібних приміщень Академії необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрошити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого елек-

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Апаратури ДПТС

22. 02. 2017



Д.Н. Прохор

А.Л. Захаров

трообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміново відремонтвані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Облаштування мереж силового та освітлювального електропостачання, установлення штепсельних розеток, апаратів управління, іншого електрообладнання та прокладення транзитних мереж електропостачання через приміщення складів не допускається.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захисного виконання потрібно систематично перевіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнювальних прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів Академії черговий електромонтер зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою не обов'язкове.

Обігрівання приміщень Академії повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення.

Порядок дій по відключенню електричного обладнання визначається в обов'язках відповідальних осіб по забезпеченню пожежної безпеки Академії (за експлуатацію електричного обладнання) на об'єкті, а також при проведенні всіх видів протипожежних інструктажів з персоналом.

В усіх, незалежно від призначення приміщень Академії, які після закінчення робіт замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх електроустановках та електроприладах, а також у мережі живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогою технології працюють цілодобово).

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

22.02.2014



Д.Ю.Н. проректор

В.П. Зайкарев

2.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, корпусів, будівель Академії після закінчення роботи

Після закінчення робочого дня працівники Академії повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконавшись у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

3. Обов'язки та дії працівників Академії у разі пожежі

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це службу порятунку (номер телефону для виклику служби порятунку 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника;
- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

- перевірити, чи викликано службу порятунку;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділів служби порятунку, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу служби порятунку повинен бути забезпечений для них безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник КЕВ Академії

Державної пенітенціарної

служби

Фурник О.О.

"27" 01 2016 року

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2014

УЗГОДЖЕНО

Проректор Академії Державної

пенітенціарної

служби

Малишенко Л.Є.

"01" 01 2016 року



В.Н.К., професор

В.О. Кудряк

В.П. Захаров



**ДПтС України
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. обов'язки ректора Академії
Державної пенітенціарної
служби
Тогочинський О.М.
"24" 01 2016 року

**Інструкція про встановлення відповідного
протипожежного режиму в
Академії Державної пенітенціарної служби**

Дана інструкція розроблена на виконання вимог Кодексу Цивільного захисту України, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 27 квітня 2000 року № 78 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів Державного департаменту України з питань виконання покарань", плану протипожежного захисту Академії Державної пенітенціарної служби, з метою забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі, охорони життя та здоров'я особового складу, будівель, споруд, документації та матеріальних цінностей, а також навколишнього середовища.

1. Відповідальним за протипожежний стан в Академії Державної пенітенціарної служби є начальник комунально-експлуатаційного відділу (він же начальник протипожежної дружини Академії).

2. Відповідальними за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих підрозділах, службах, спорудах та приміщеннях, а також за утримання засобів пожегасіння у справному стані являються начальники служб та підрозділів Академії.

3. Після закінчення робочого дня співробітнику відповідальному за пожежну безпеку приміщення Академії проводити його візуальний огляд на предмет відключення та знеструмлення освітлювальних, електричних і нагрівальних приладів. Режимні приміщення Академії закривати в присутності чергового Академії, який про результати огляду робить запис в спеціальному журналі.

4. Відповідальність за відключення силової та освітлювальної електромережі в разі пожежі покладається на електромонтерів по обслуговуванню і ремонту електрообладнання, а при їх відсутності та в неробочий час - на чергового (помічника чергового) Академії згідно з схемою аварійного відключення.

5. Територію закладу, адміністративний і навчальний корпус та гуртожиток утримувати в чистоті і порядку. Сміття та інші відходи регулярно видаляти у спеціально відведені для цього місця.

6. У службових та допоміжних приміщеннях адміністративного і навчального корпусів, а також гуртожитку забороняється:

- прибирання із застосуванням бензину, керосину та інших ЛЗР та ГР;
- залишення без нагляду увімкненими електромережу електронагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі, магнітофони, каліграфічні, ПЕОМ і т. ін.;
- проведення відігрівання замерзлих труб нагрівальними лампами та будь-якими іншими засобами та застосуванням відкритого вогню.

згідно з оригіналом
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

21.02.2014



Ю.Н. Прохор

В.Т. Захаров

- захарашування коридорів, сходів, евакуаційних виходів, підступів до засобів пожежегасіння.

7. На території навчального закладу, а також в місцях концентрації матеріальних цінностей, зберігання горючих матеріалів забороняється: захарашування проїздів, під'їздів, проходів до основних і запасних виходів, зовнішніх пожежних драбин і засобів пожежегасіння; спалювання сміття, сухої трави, а також застосування відкритого вогню.

8. На пожежо і вибухопожежонебезпечних ділянках території Академії куріння і застосування відкритого вогню забороняється. Куріння на території закладу допускається лише в спеціально відведеному місці, обладнаного урнами для недопалків.

9. В приміщеннях бібліотек забороняється захарашування книжками проходів між стелажми, а так само складання книжок на підвіконнях та батареях центрального водяного опалення.

10. У приміщенні лікарської амбулаторії, зберігання легкозаймистих лікарських препаратів дозволяється лише в шафі з негорючого матеріалу з прикріпленням до неї переліком допустимих до спільного зберігання речовин і матеріалів, а також норм їх зберігання.

11. В приміщеннях їдальні забороняється:

- зберігання в обідньому залі та на шляхах евакуації горючих матеріалів, відходів, упаковок та контейнерів (все це має видалятися щодня в міру накопичення);

- складування горючої тари ззовні впритул до вікон будинків, зберігання горючих або негорючих товарів в горючій упаковці в приміщеннях, які не мають віконних отворів.

12. У складських приміщеннях Академії забороняється:

- зберігання продукції навалом та впритул до приладів та труб центрального водяного опалення, побутових електроприладів;

- встановлення з цією метою штепсельних розеток;

- влаштування чергового освітлення, встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

- зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, ЛЗР та ГР;

- зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;

- застосування електронагрівальних приладів в пожежонебезпечних зонах складських приміщень.

Закриття сховищ проводити тільки після ретельної перевірки їх протипожежного стану.

13. В спортивних залах закладу забороняється складування горючих матеріалів, а також улаштування приміщень з конструкціями з горючих матеріалів безпосередньо під вузлами кріплення металевих та дерев'яних несучих конструкцій.

14. У приміщеннях та на відкритих майданчиках зберігання транспорту забороняється порушення плану розміщення рухомого складу, захарашування виїзних воріт і проїздів, заправку транспортних засобів паливом та зливання його не на заправному пункті, залишення автомобілів з увімкненим запаленням, підзаряджання акумуляторів безпосередньо на транспортному засобі, залишення автомобілів з несправною електропроводкою та з увімкненим „вимикачем маси“, з несправним гальмом, накопичення на двигуні та картері бруду і масла, куріння та користування відкритим вогнем як світловим джерелом під час визначення та усунення несправностей механізмів автотранспорту, підігрівання двигуна автотехніки відкритим полум'ям паяльної лампи.

Кожен автомобіль укомплектувати справним порошковим чи вуглекислотним вогнегасником.

15. Рухомий склад Академії та особистий автотранспорт, включаючи автомобілі, автобуси, мікроавтобуси з двигунами, що працюють на бензині, дизельному паливі, зрідженому та стисненому природному газі розміщувати в приміщеннях (боксах) або на спецмайданчиках. Розміщення і стоянку транспортних засобів Академії та особистого автотранспорту в місцях не передбачених для цього забороняється.

При виникненні пожежі в першу чергу проводити евакуацію рухомого складу Академії.

16. При експлуатації електроустановок забороняється: використання кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або ізоляцією, яка в процесі експлуатації втратила свої

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Намечальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПТС
21.08.2014



Ю.Н. Професор

В.П. Вакаріс

електроізоляційні якості; залишення під напругою електричних проводів і кабелів з неізольованими кінцями; користування пошкодженими розетками, вилками, подовжувальними коробками, рубильниками тощо; залишення без догляду включеними електронагрівальні прилади, застосування для опалення приміщень нестандартні (саморобні) нагрівальні електропечі або електричні лампи розжарювання.

17. У приміщеннях, обладнаних системами водяного опалення не допускати зберігання, застосування і використання речей і матеріалів, які здатні до самозаймання або вибуху при зіткненні з гарячими поверхнями нагрівальних пристроїв і трубопроводів або при взаємодії з водою, а також які при контакті з водою виділяють горючі гази або пари.

18. Не рідше одного разу на півріччя проводити технічне обслуговування, ремонт та огляд електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

19. Заборонити складання форменого одягу, спецодягу, промаслених обтиральних матеріалів та горючих матеріалів на опалювальні пристрої і трубопроводи опалення.

20. Після закінчення робочого дня прибирати горючий пил, промаслене шмаття й відходи, регулярно видаляти їх на спеціально виділені для цього місця.

21. За пожежними гідрантами встановити постійний технічний нагляд для забезпечення їх справного стану і постійної готовності до використання у разі виникнення пожежі. Не рідше одного разу на півріччя проводити технічне обслуговування і перевіряти на працездатність пожежні гідранти та крани шляхом пуску води з відповідним записом у журналі. У разі проведення ремонтних робіт або відключення ділянок водопровідної мережі повідомляти про це ДСНС.

22. При виникненні пожежі на території Академії організувати оповіщення особового складу за допомогою технічних засобів зв'язку міської телефонної мережі та гучномовного зв'язку Академії. Відповідальність за організацію оповіщення особового складу та протипожежної команди покласти на чергового Академії і чергових курсів, а також начальника протипожежної дружини. Передачу сигналів оповіщення особовому складу команди здійснювати поза чергою.

23. Черговому Академії забезпечити виклик начальника протипожежної дружини, посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку приміщень, які у разі виникнення пожежі повинні викликатись у нічний час, вихідні та святкові дні.


24. Організацію і здійснення навчання, перевірки знань з питань пожежної безпеки співробітниками навчального закладу, особового складу протипожежної дружини (1 раз в квартал) та окремо ланок пожежогасіння (щомісячно) покласти на командира дружини та командирів ланок і проводити за спеціальною тематикою у службовий час та в системі службової підготовки.

25. Кожному співробітнику (працівнику), що виявив пожежу (ознаки горіння) в Академії - негайно повідомити про це ДСНС або чергового Академії, вказавши при цьому точне місце виникнення пожежі, наявність особового складу, вжити заходів до евакуації особового складу, матеріальних цінностей та гасіння (локалізації) пожежі, у разі необхідності викликати медичну, газорятівальну чи інші аварійно-рятувальні служби.

26. Для щоквартального проведення детального обстеження і огляду приміщень і споруд, для виявлення протипожежних порушень, доповіді про них керівництву та їх усунення створити пожежно-технічну комісію.

Розробив

О.О. Фурник

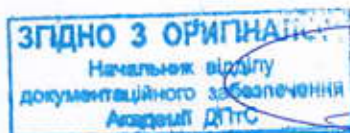

21. 02. 2017



Ю.Н. Москош

В.П. Вихаров



ІНСТРУКЦІЯ
про дії працівників Академії Державної пенітенціарної служби
при евакуації у разі виникнення пожежі

1. Дії працівників у разі виявлення пожежі

- 1.1. Кожен працівник** навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:
- негайно повідомити про це за телефоном **101** до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу Академії (вул. Гонча, 34), вказати кількість поверхів будівлі (3), місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);
 - за потреби викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну (103), газорятувальну (104) тощо);
 - сповістити про пожежу чергового по Академії, керівника навчального закладу або працівника, що його замішує;
 - розпочати (якщо є можливість) ліквідацію осередку загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння до прибуття пожежного підрозділу;
 - розпочати евакуацію курсантів та студентів та персоналу з будівлі до безпечного місця і залучити до евакуації інших осіб;
 - організувати зустріч пожежних підрозділів.
- 1.2. Ректор Академії** (або призначена ним відповідальна особа), який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:
- перевірити, чи повідомлено до пожежної охорони про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);
 - здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів; евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;
 - у разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
 - за потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
 - організувати виведення з небезпечної зони всіх курсантів та студентів, а також працівників, які не задіяні в евакуації людей та ліквідації пожежі;
 - організувати відключення мереж електропостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширенню пожежі;
 - виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення учнів і працівників до цієї будівлі;
 - організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
 - виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел (пожежних гідрантів, річок тощо);
 - припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;
 - забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПтС

21. 02. 2014



Д.Ю.К., професор

В.І. Захаров

- температури, ураження електрострумом тощо;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;
 - інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.
- 1.3. Черговий по Академії, який знаходиться у момент виникнення пожежі на посту, зобов'язаний:
- відчинити основний та запасні виходи з будівлі;
 - надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи того обладнання, кнопок вмикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.

2. Дії викладачів після отримання сигналу про евакуацію

2.1. Після отримання сигналу про евакуацію викладач зобов'язаний:

- припинити заняття;
- знеструмити електричні прилади та обладнання, вимкнути світло і зачинити вікна у приміщенні, де проводилося заняття;
- у разі значного задимлення видати слухачам наявні у кабінеті засоби індивідуального захисту — марлеві пов'язки;
- зберігати спокій, не спричинювати виникнення паніки;
- у найкоротший строк вивести слухачів найбезпечнішими евакуаційними шляхами і виходами з будівлі відповідно до плану евакуації, ретельно перевіряючи кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні.

2.2. Після виходу з будівлі викладач повинен привести учнів на збірний пункт і перевірити їх наявність за списком. Про відсутність кого-небудь із слухачів викладач має повідомити ректора Академії (призначену ректором відповідальну особу).

2.3. викладач не можна залишати слухачів без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації.

Інструкцію склав :
Начальник комунально-
експлуатаційного відділу

О.О. Фурник

УЗГОДЖЕНО:

Проректор Академії:

Л.Є. Малишенко



21.02.2014



д.ю.н., професор

Л.Є. Малишенко

ДОГОВІР № КП109/Г-10
на послуги з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння

м. Чернігів

"05" лютого 2016 р.

Академія Державної пенітенціарної служби, в подальшому **Замовник**, в особі т.в.о. ректора Тогочинського Олексія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та фізична особа-підприємець Циганенко П.В., в подальшому **Виконавець**, що діє на підставі Свідоцтва та Ліцензії серії АЕ № 522805, виданої 10.11.2014р., з другого боку, у подальшому іменовані разом «**Сторони**», а кожна окремо «**Сторона**», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а **Виконавець** надає послуги з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (пожежні кран-комплекти), які зберігаються в режимі очікування застосування за призначенням в будівлях Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Горького, 34 згідно з вимогами ДСТУ EN 671-3:2005 „Пожежна техніка. Кран – комплекти пожежні.” Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-3:2000, IDT).

2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язаний:

2.1.1 Надавати **Замовнику** послуги з перевірки працездатності та технічного обслуговування пожежних кран-комплектів в терміни, які зазначені в Графіку технічного обслуговування і перевірки на працездатність пожежних кран-комплектів, в обсязі, передбаченому Технологічними регламентами обстеження і технічного обслуговування пожежних кран комплектів, за тарифами, встановленими **Виконавцем** та узгодженими з **Замовником**.

2.1.2 Наносити маркування «**ПЕРЕВІРЕНО**» на пожежні кран-комплекти після їх обстеження, технічного обслуговування та проведення відповідних коригувальних заходів.

2.1.3 Наносити маркування «**НЕСПРАВНО**» на пожежні кран-комплекти, які за результатами обстежень вимагають ремонту та всебічного технічного обслуговування.

2.2 Виконавець має право:

2.2.1 За додатковою заявкою **Замовника** виконувати роботи по відновленню працездатності несправних пожежних кран-комплектів за цінами, які включають вартість запасних частин та комплектуючих, необхідних для проведення робіт та тарифи на виконання робіт, що встановлюються **Виконавцем** та узгоджуються з **Замовником**.

2.3 Замовник зобов'язаний:

2.3.1 Надати **Виконавцю** доступ до пожежних кран-комплектів для їх обстеження, технічного обслуговування чи ремонту в присутності представника **Замовника**.

2.3.2 В разі необхідності, за заявкою **Виконавця** забезпечити перекриття протипожежного водогону для проведення ремонтних робіт по відновленню несправних вузлів чи пошкоджених ділянок водогону.


2.4 Замовник має право:

2.4.1 Виконувати роботи по відновленню працездатності несправних пожежних кран-комплектів власними силами з подальшим обстеженням та технічним обслуговуванням відремонтованих пожежних кран-комплектів **Виконавцем**, або звернутися з заявкою до **Виконавця** для проведення зазначених робіт.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Роботи, що виконуються згідно умов цього договору, оплачуються за тарифами, які встановлюються **Виконавцем** та узгоджуються з **Замовником**, а саме:
в обсязі, передбаченому регламентом № 1 (1 раз на 6 місяців) - 70 грн. без ПДВ (за один кран-комплект).

21.02.2016

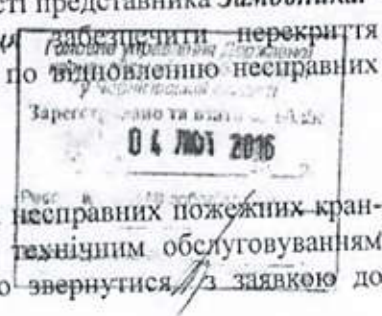

Роботи по відновленню працездатності несправних пожежних кран-комплектів виконувати власними силами з подальшим обстеженням та технічним обслуговуванням відремонтованих пожежних кран-комплектів Виконавцем, або звернутися з заявкою до Виконавця для проведення зазначених робіт.

П.В. Циганенко, підпис
П.В. Циганенко

42
- в обсязі, передбаченому регламентом №2 (первинне обстеження і технічне обслуговування, після виявлення дефектів чи ознак пошкоджень під час проведення періодичних обстежень і технічних обслуговувань пожежних кран комплектів, 1 раз на 5 років) – 130,00 грн. без ПДВ (за один кран комплект);

3.2. Сума договору визначається шляхом множення вартості робіт по перевірці та технічному обслуговуванню одного пожежного кран-комплекта на кількість перевірених та обслугованих пожежних кран-комплектів і складає 3950 (три тисячі дев'ятсот п'ятдесят) грн. 00 коп. (11 шт. x 130 грн. + 14 шт. x 70 грн. + 25 шт. x 70 грн.) відображається в Актах виконаних робіт і в Рахунках на оплату наданих послуг.

3.3 В разі відновлення працездатності несправних пожежних кран-комплектів шляхом заміни запасних частин (комплектуючих), вартість їх технічного обслуговування збільшується на суму вартості запасних частин (комплектуючих).

3.4 Розрахунок за обстеження та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів проводиться Замовником шляхом переводу всієї суми вартості виконаних робіт на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 5-ти (п'яти) банківських днів з моменту підписання Акта виконаних робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Сторони зобов'язуються виконувати усі умови цього Договору в зазначені терміни і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2 У разі невиконання умов цього Договору кожна із Сторін має право скасувати його, надавши письмове повідомлення іншій Стороні.

5. ІНШІ УМОВИ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.2 Початок дії договору – з моменту його підписання обома Сторонами. Термін дії договору до 31 грудня 2016 року.

5.3. Кожна із Сторін має право розірвати дію цього договору за повідомленням про це іншій Стороні в термін не менше трьох місяців.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ФІНАНСОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

Академія Державної пенітенціарної служби
14000, м. Чернігів, вул. Горького, 34
ЄДРПО 08571788
р/р 35218003007942
Державна казначейська служба
України м. Київ
МФО 820172

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Циганенко Петро Володимирович
14005 м. Чернігів, вул. Боженка буд.100/29,
р/р 26004051402686 в ПАТ КБ
«ПриватБанк», МФО 353586,
Ідентифікаційний код 2151215954
тел./факс 642-929, тел.915-101

Т.в.о.п.с.а

Головний О.М.

Директор

Циганенко П.В.



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник Служби
документального забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2017



д.н.н., професор

В.Л. Захаров

до Договору № КП109/Г-10 від 03.02.2016 року

м. Чернігів

«14» 14 2016 року

Академія Державної пенітенціарної служби України, що надалі іменується «Покупець» в особі ректора Тогочинського Олексія Михайловича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони та Фізична особа-підприємець Циганенко П.В., що надалі іменується «Виконавець» в особі Циганенка Петра Володимировича, який діє на підставі Свідоцтва та Ліцензії серії АЕ № 522805, з другої сторони (далі разом – Сторони), на підставі ст.ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, уклали дану Додаткову угоду до Договору на послуги з технічного обслуговування укладеного між сторонами №КП109/Г-10 від 03.02.2016 року (далі Договір), про наступне:

1. Сторони дійшли згоди збільшити суму Договору визначену п. 3.2. Договору на 144 грн. (Сто сорок чотири гривні 00 копійок) без ПДВ
2. Інші умови Договору, не порушені даною угодою, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору укладеного між сторонами КП109/Г-10 від 03.02.2016 року.
4. Угоду складено при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
5. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами.

Покупець:

Академія Державної пенітенціарної служби
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34
тел.. 65-39-22

р/р 35223203007942
Державна казначейська служба України
М. Київ
МФО 820172
Код 08571788

Ректор

О.М.Тогочинський

Виконавець

Фізична особа-підприємець Циганенко П.В.
14005, м. Чернігів, вул. Боженко буд. 100/29
тел. (+38 046) 264 29 29
р/р 26004051402686
в у ПАТ АКБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 353586
Код 2151215954
ПІН 2151215954



Циганенко П.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ.

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПСУ



Головне управління Адміністративна служба у Чернігові
Зареєстрована та підписана
05 ГРУ 2016
Регістраційний на зобов'язання ДЕКВИКІБ
Ідентифікаційна особа
№ 35

21.08.2016
г.ю.н. Циганенко
Д.В. Зіхаров

ДОГОВІР № КН138 /Г-128 на послуги з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння

м. Чернігів

"26" 05 2016 р.

Академія Державної пенітенціарної служби, в подальшому **Замовник**, в особі ректора Тогочинського Олексія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та фізична особа-підприсмець Циганенко П.В., в подальшому **Виконавець**, що діє на підставі Свідоцтва та Ліцензії серії АЕ 522805, виданої 10.11.2014р., з другого боку, у подальшому іменовані разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а **Виконавець** надає послуги з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (пожежні кран-комплекти), які зберігаються в режимі очікування застосування за призначенням в приміщеннях Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Горького, 34 згідно з вимогами ДСТУ EN 671-3:2005 „Пожежна техніка. Кран – комплекти пожежні.” Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-3:2000, IDT).

2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язаний:

2.1.1 Надавати **Замовнику** послуги з перевірки працездатності та технічного обслуговування пожежних кран-комплектів в терміни, які зазначені в Графіку технічного обслуговування і перевірки на працездатність пожежних кран-комплектів, в обсязі, передбаченому Технологічними регламентами обстеження і технічного обслуговування пожежних кран комплектів, за тарифами, встановленими **Виконавцем** та узгодженими з **Замовником**.

2.1.2 Наносити маркування «ПЕРЕВІРЕНО» на пожежні кран-комплекти після їх обстеження, технічного обслуговування та проведення відповідних коригувальних заходів.

2.1.3 Наносити маркування «НЕСПРАВНО» на пожежні кран-комплекти, які за результатами обстежень вимагають ремонту та всебічного технічного обслуговування.

2.2 Виконавець має право:

2.2.1 За додатковою заявкою **Замовника** виконувати роботи по відновленню працездатності несправних пожежних кран-комплектів за цінами, які включають вартість запасних частин та комплектуючих, необхідних для проведення робіт та тарифи на виконання робіт, що встановлюються **Виконавцем**.

2.3 Замовник зобов'язаний:

2.3.1 Надати **Виконавцю** доступ до пожежних кран-комплектів для їх обстеження, технічного обслуговування чи ремонту в присутності представника **Замовника**.

2.3.2 В разі необхідності, за заявкою **Виконавця** забезпечити перекриття протипожежного водогону для проведення ремонтних робіт по відновленню несправних вузлів чи пошкоджених ділянок водогону.

2.4 Замовник має право:

2.4.1 Виконувати роботи по відновленню працездатності несправних пожежних кран-комплектів власними силами з подальшим обстеженням та технічним обслуговуванням відремонтованих пожежних кран-комплектів **Виконавцем**, або звернутися з заявкою до **Виконавця** для проведення зазначених робіт.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Роботи, що виконуються згідно умов цього договору, оплачуються за тарифами, які встановлюються **Виконавцем** та узгоджуються з **Замовником**, а саме:

- в обсязі, передбаченому регламентом №1 (1 раз на 6 місяців) - 70 грн. без ПДВ (за один кран-комплект).

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС



26 ТРА 2016
Регістраційний № зобов'язання

Ю.Н. Професор

В.І. Захаров

- в обсязі, передбаченому регламентом №2 (первинні обстеження і технічне обслуговування, після виявлення дефектів чи ознак пошкоджень під час проведення періодичних обстежень і технічних обслуговувань пожежних кран комплектів, 1 раз на 5 років) – 130,00 грн. без ПДВ (за один кран комплект);

3.2. Сума договору визначається шляхом множення вартості робіт по перевірці та технічному обслуговуванню одного пожежного кран-комплекта на кількість перевірених та обслугованих пожежних кран-комплектів і складає **3532,00 грн. (три тисячі п'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.)**, відображається в Актах виконаних робіт і в Рахунках на оплату наданих послуг.

3.3 В разі відновлення працездатності несправних пожежних кран-комплектів шляхом заміни запасних частин (комплектуючих), вартість їх технічного обслуговування збільшується на суму вартості запасних частин (комплектуючих).

3.4 Розрахунок за обстеження та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів проводиться **Замовником** шляхом переводу всієї суми вартості виконаних робіт на розрахунковий рахунок **Виконавця** не пізніше 5-ти (п'яти) банківських днів з моменту підписання Акта виконаних робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Сторони зобов'язуються виконувати усі умови цього Договору в зазначені терміни і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2 У разі невиконання умов цього Договору кожна із **Сторін** має право скасувати його, надавши письмове повідомлення іншій **Стороні**.

5. ІНШІ УМОВИ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.2 Початок дії договору – з моменту його підписання обома **Сторонами**. Термін дії договору до 31 грудня 2016 року.

5.3. Кожна із **Сторін** має право розірвати дію цього договору за повідомленням про це іншій **Стороні** в термін не менше трьох місяців.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ФІНАНСОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

Академія Державної пенітенціарної служби

м. Чернігів, вул. Горького, 34

Р/Р 35218003007342

ДКСУ м. Київ

МФ 82042

Код 08571788

Ректор



ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець

Циганенко Петро Володимирович

14005 м. Чернігів, вул. Боженка буд.100/29,

р/р 26004051402686 в ПАТ КБ

«ПриватБанк», МФО 353586,

Ідентифікаційний код 2451215954

тел./факс 642-829, тел. 915-101

Директор



Циганенко П.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПС



д.ю.н., професор

В.П. Зінгаров

46
Виробниче підприємство
«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»

м. Чернігів
вул. Промислова, 7
тел. 66-73-26,097-338-09-32

«07» вересня 2016р.

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ №49

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРІВ І ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Академія державної пенітенціарної
служби

м.Чернігів вул Гонча,34

Начальник ЕВЛ

Крупеник М.Ф.

Інженер ЕВЛ

Андрющенко П.І.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

21.02.2017



д.ю.н., професор

В.П. Зайков

ПРОТОКОЛ № 1-1

Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування
"02 вересня" 2016р.

Замовник Академія державної пенітенціарної служби

Об'єкт: м. Чернігів вул. Гонча, 34

1. Основні дані вимірювальних приладів М372 № 8804958, М416 № 349169

2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань без опадів
t +22° C

3. Спосіб виконання заземлення: штучний заземлювач

4. Дані вимірювань

№ п/п	Вимірювальний об'єкт	Опір, Ом		Примітка
		Розтікання	Перехідний	
	2	3	4	5
1	Заземлювальний пристрій учбового корпусу відведення №1	13,0	<0,1	в нормі
2	Заземлювальний пристрій учбового корпусу відведення №2	13,0	<0,1	в нормі
3	Заземлювальний пристрій учбового корпусу відведення №3	13,0	<0,1	в нормі
4	Заземлювальний пристрій їдальні	11,0	<0,1	в нормі
5	Заземлювальний пристрій блискавка захисту гуртожитку	10	<0,1	в нормі
6	Заземлювальний пристрій гаражу	0,7	<0,1	в нормі

ВИСНОВОК

Опір розтікання на основних заземлювачах, заземлювальних пристроїв, відповідає вимогам правил ПТЕЕС.

Випробування проводили:



Керівник робіт

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Андріющенко П.І.

Алпеев П.О.

Андріющенко П.І.

інженер ЕВЛ

електромонтер ЕВЛ
(посада)

інженер ЕВЛ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

27.02.2017



г. ю. н., професор

Д. В. Зваров

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ



ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ

БЛИСКАВКОЗАХИСНОГО ПРИСТРОЮ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

22.02.2017



д.ю.н., професор

В.В. Захаров

ПАСПОРТ блискавкозахисного пристрою

Блискавкозахист навчального корпусу (1964 р.)

назва блискавкозахисного пристрою та дата введення її в експлуатацію

1. Загальні відомості про блискавкозахисний пристрій

1.1. Проект блискавкозахисного пристрою виконаний Інститутом «Облпроект»
виконавчого комітету обласної ради депутатів трудящих 1962 р. №15920
найменування організації, яка виконала проект блискавкозахисного пристрою

1.2. Монтаж блискавкозахисного пристрою виконаний 1964 р.
найменування організації, яка виконала монтаж блискавкозахисного пристрою, дата монтажу

1.3. Основні технічні характеристики блискавкозахисного пристрою

найменування параметра		значення параметра
тип блискавкозахисту		Стрижневий, тросовий
будівельна характеристика споруди	матеріал	Цегла
	наявність інженерного обладнання	Підведено: електричні кабелі 0,4 кВ, трубопроводи холодного та гарячого водопостачання, каналізація
	довжина, м	81,2
	ширина, м	13
	висота до гребня, м	12,5
відстань від блискавко-приймачів та їх заземлювачів, м	до споруди	1,0-1,5
	до комунікацій	1,0
наявність захисту від вторинного впливу блискавки		
кількість блискавковідводів, шт		3
висота блискавковідводів, м		2,5
опір заземлення блискавкозахисного пристрою, Ом	гранична величина опору	4,0
	виміряний після монтажу	2,3-2,5

2. Дані про результати вимірів блискавкозахисного пристрою

дата	висновок	відповідальна особа		
		п.і.п.	посада	підпис
01.07.15	Норма (замір ГПП Реформа протокол №102 технічного звіту від 01.07.2015 року)	Приходько Р.В.	Нач. КЕВ	
02.09.16	Норма (замір ВП «Електротехніка» протокол №1-1 технічного звіту №49 від 07.09.2016 року)	Беспальчук В.В.	Заст.нач. КЕВ	

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Авдіїв Д.П.

22.02.2017



Д.Ю.Н., професор

В.Л. Захаров

3. Відомість оглядів та виявлених дефектів

[illegible]

4. Реконструкція та ремонт блискавкозахисного пристрою

[illegible]

Паспорт склав – технік-доглядач

К.В. Ганжа

Паспорт перевірів -



24. 02. 2014



д. ю. н., профессор

[Signature]

№ 848351

ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕНТНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ (УкрСЕПРО)

Серія ДЗ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0044872-09

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстровано в Реєстрі за №

Термін дії з

Срок дієвості з

13 липня 2009 до 12 липня 2014

Продукція

Продукція

Двері протипожежні металеві однопільні суцільні з межею вогнестійкості EI 45, з габаритними розмірами: висота від 1 442 мм до 2 266 мм, ширина від 791 мм до 1 243 мм

код УКТ ЗЕД: 19 322

код ДСТУ: 100

Відповідає вимогам

Сумісність з вимогами

пп. 2.14, 4.28 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожезна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-6-2001 'Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість', пп. 5.2.5, 6.2.13 ДСТУ Б В.2.6-11-97 'Двері металеві протидурні вхідні в квартири. Загальні технічні умови' щодо межі вогнестійкості EI 45, різниці довжин діагоналей коробки та полотен, стійкості до циклічного відчинення-зачинення (50 000 циклів з доводчиком)

Виробник продукції

Назва виробника продукції

Фірма 'Grupo de Incendios S.A' (Іспанія),
адреса: Camino del Cubo, s/n 42294 TARDELCUENDE (Sorfa), Espana

Сертифікат видано

Сертифікат видано

ТОВ 'Холстачер і Ко',
адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, код ЄДРПОУ 32853241.
Доручення фірми 'Grupo de Incendios S.A' (Іспанія) від 04.12.2008

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Двері протипожежні металеві однопільні суцільні, що виробляються серійно з 13.07.2009 до 12.07.2014. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертифікат видано органом з сертифікації

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На підставі

Протоколи сертифікаційних випробувань від 09.06.2009 № 16/СД-09 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 10.04.2008 № 2Н365), від 05.06.2009 № 149-214-09 ЛВ будівельних огорожувальних конструкцій та матеріалів 'Укрметрестстандарт' (атестат акредитації від 20.06.2006 № 2.Н.106). Заїт з перевірки виробництва сертифікованої продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 від 23.06.2009 № 103 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації

Керівник органу з сертифікації

В.І. Приймаченко

підпис

ініціали, прізвище

Чисельність сертифіката відповідності повинна
перевірятися в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Намальоване відділу
документального забезпечення
Академії ДГПС

21.02.2014



Д.Ю.Н. Професор

А.В. Кирпич

В.І. Захаров

№ 598103

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований в Реєстрі за №
Зареєстраційний в Реєстрі

UA1.016.0074589-08

Термін дії з 21 травня 2008 до 20 травня 2010
Срок дієвості

Продукція
Продукція

Двері протипожежні металеві однопільні суцільні з межею
вогнестійкості EI 60 (1 година) з габаритними розмірами:
висота від 1545 мм до 2428 мм, ширина від 779 мм до 1225 мм

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД
28.12.10.300

код ДАТТ ОКД

Відповідає вимогам

Сопоставляется требованиям

п. 2.14, 4.28 ДБН В 1.1-7:2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', п. 10.3 ДСТУ Б В.1.1-6:2001 'Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість', пп. 1.2.2-1.2.5, 1.3.3, 1.3.5-1.3.7, 1.3.11-1.3.13, 1.6.1 ТУ У В.2.6-28.1-21472298-001-2003 'Двері металеві протипожежні. Технічні умови' щодо межі вогнестійкості EI 60 (1 година), граничних відхилень розмірів коробки та полотна дверей, примикання полотна до коробки, неплоскостності полотна, різниці діагоналей полотна та коробки, повітропроникнення, зусилля відчинення, кутів відчинення, маркування, стійкості до циклічного відчинення-зачинення (десять тисяч циклів з доводчиком)

Виробник продукції
Надсилається продукції

ТОВ 'Холстачер',
адреса : 04073, м. Київ, вул. Сирецька 28/2,
код ЄДРПОУ 21472298

Сертифікат видано
Сертифікат видан

ТОВ 'Холстачер',
адреса : 04073, м. Київ, вул. Сирецька 28/2,
код ЄДРПОУ 21472298

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Двері протипожежні металеві однопільні суцільні з межею вогнестійкості EI 60 (1 година) з габаритними розмірами: висота від 1545 мм до 2428 мм, ширина від 779 мм до 1225 мм, що виробляються серійно з 21.05.2008 до 20.05.2010. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У В.2.6-28.1-21472298-001-2003. Знак відповідності наноситься на табличку кожного виробу відповідно до вимог ДСТУ 2298-93, яка знаходиться на торці полотна біля верхньої петлі

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертифікат видан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Акт обстеження виробництва ОС Держцентр від 30.03.2006 № 531 та звіт ОС Держцентр з технагляду від 26.10.2007 № 317. Протоколи сертифікаційних випробувань від 02.03.2006 № 4/СД-06 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 10.04.2008 № 2Н365) та № 140-214-08 Лабораторії випробувань будівельних огорожувальних конструкцій та матеріалів ВЦ 'УкрТЕСТ' (атестат акредитації від 20.06.2006 № 2 Н106)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



В.І. Приймаченко

ініціал, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПТС

Ю.Н. професор

А.Л. Жигаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Академії Держаної
пенітенціарної служби

від « 23 » 11 2016 року № 402

ІНСТРУКЦІЯ

з проведення евакуації документації та майна Академії

Для забезпечення проведення евакуації майна та документації Академії при виникненні надзвичайних ситуацій посадовими особами, відповідальними за евакуацію документації та матеріальних цінностей, розробляються переліки (описи) документів та майна, що підлягають вивезенню в місця передислокації, залишенню на місці або знищенню.

Наказом ректора Академії із забезпечення проведення евакозаходів визначаються:

- 1) особи, відповідальні за облік і зберігання майна та документів, які підлягають евакуації;
- 2) особи, відповідальні за підготовку їх до транспортування;
- 3) навчальні групи, що забезпечують перенесення та завантажування документації (майна) на транспортні засоби;
- 4) особи, відповідальні за охорону матеріальних цінностей та документів в дорозі, особи, відповідальні за їх знищення або передачу до архіву;
- 5) навчальна група, що забезпечує озброєну охорону майна й документації в місці загального попереднього збору в Академії та у місці передислокації;
- 6) склад комісії, яка за відсутності співробітників структурного підрозділу навчального закладу, відповідальних за евакуацію, має право на розпечатування приміщень даного підрозділу;
- 7) марка та державний номер автомобіля навчального закладу, на який проводиться завантажування майна чи документації.

Наказ розроблюється в трьох примірниках. Перший – у керівника цивільного захисту, другий – у Голови комісії з питань НС, третій – у Голови евакокомісії.

Для евакуації відбираються, за поданням евакокомісії або начальників структурних підрозділів Академії, тільки ті матеріали, які щоденно необхідні в місці передислокації. В навчальному закладі залишаються тільки необхідні для роботи документи та майно суворо обмеженої кількості. Всі відібрані матеріали, що підлягають вивезенню, знищенню або передачі до архіву, поміщаються в ящики, шафи, мішки, спеціальні валізи, сховища, які повинні мати написи про призначення матеріалів, найменування структурного підрозділу, черговість вивезення, а також прізвищ осіб, відповідальних за їх облік і зберігання.

Таємні документи знищуються відповідно до вимог наказу Державної пенітенціарної служби України від 03.09.2012 № 600 дск «Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення режиму секретності в Державній пенітенціарній службі України, органах і установах, що належать до сфери її управління». Дозвіл на їх знищення дає ректор Академії. Про це складається відповідний акт.

Із оголошенням проведення евакозаходів посилюється контроль за забезпеченням збереження таємних матеріалів зброї та боєприпасів, як у місці передислокації, так і в навчальному закладі.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник відділу
документаційного забезпечення
Академії ДПтС

21.02.2014



А.С. Терещук

г.ю.н., професор

В.В. Затаров

Повна перевірка перевезених і залишених матеріалів здійснюється одразу після завершення передислокації, про результати перевірок доповідається ректору Академії.

Для евакуації документи та майно, призначені для вивезення, повинні бути упаковані в тюки, чемодани, спеціальні полегшені ящики, мішки тощо, які в потрібній кількості завчасно заготовлюються за заявками відповідальних за евакуацію.

На всі матеріали, що підлягають евакуації, складаються описи в трьох примірниках. Перший – вкладається в мішок, другий – знаходиться в евакокомісії, третій – у відповідальній особи.

Для опломбування (опечатування) тари й організації перевезення матеріальних цінностей та документації наказом ректора Академії призначається відповідальна за це посадова особа з числа співробітників відділу документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи, а в її розпорядження – співробітники, які мають допуск за відповідною формою, й озброєна охорона.

Охорона місця попереднього загального збору документів та майна призначається з числа осіб атестованого та перемінного складу Академії, за якими закріплена зброя.

Відділ документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи у місці передислокації розміщується в окремих приміщеннях будинків.

Виїзди працівників відділу документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи за межі місця передислокації, а також виконавців з секретними матеріалами без озброєної охорони забороняється. У місцях передислокації секретне діловодство здійснюється відповідно до вимог Наказу Державної пенітенціарної служби України від 03.09.2012 № 600 дск «Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення режиму секретності в Державній пенітенціарній службі України, органах і установах, що належать до сфери її управління». Виконавці, які вибувають до місця евакуації, ключі від особистих сейфів здають до відділу документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи Академії. Приміщення, де розміщені таємні матеріали, охороняються цілодобово.

Після передислокації навчального закладу працівники відділу документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи спільно з представниками підрозділів, залишених в Академії, перевіряють усі приміщення, а також сховища і сейфи виконавців, про що складається відповідний акт.

У разі зараження документації, яка підлягає вивезенню і здаванню, а також приміщень відділу документального забезпечення, режимно-секретної роботи та архівної справи, спец. бібліотеки, відділу по роботі з персоналом радіоактивними, отруйними речовинами чи хвороботворними мікробами здійснюється їх дезактивація, дегазація і дезінфекція працівниками підрозділів, де зберігаються такі документи, або під їх наглядом спеціальними командами.

Негайне знищення або евакуація всіх документів Академії здійснюється при виникненні безпосередньої загрози нападу або їх захоплення.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу
документального забезпечення
Академії ДПтС

29.02.2014



А.С. Цигрик

Д.Ю.Н., професор

В.Л. Захаров

ПОРЯДОК ДІЙ відповідальних за евакуацію документації та майна

1. Отримавши сигнал від чергового Академії про збір членів евакуаційної комісії, прибути на своє робоче місце: в робочий час – Ч+ 30 хв., в неробочий час – Ч+ 1 год. 30 хв.
2. Організувати завантаження документації (майна) в мішки та іншу тару згідно з описами: Ч+ 1 год. 30 хв.
3. Після завантаження вкласти в мішок (ящик) опис, опечатати його, прикріпити бирку з відповідними написами: Ч+ 2 год. 30 хв.
4. Викликати через чергового Академії осіб, призначених для перенесення мішків з документацією (майном): Ч+ 2 год. 30 хв.
5. Організувати перенесення мішків (ящиків), які підлягають евакуації, в місце попереднього збору, здачу їх під охорону та завантажування документації (майна) на транспортні засоби: Ч+ 3 год. 00 хв.
6. За командою ректора Академії або особи, яка виконує його обов'язки, організувати знищення встановленим порядком документації, яка не підлягає вивезенню: Ч+ 3 год. 00 хв.
7. Переконатися в завантаженні мішків (ящиків), які підлягають евакуації, на визначені транспортні засоби та виділені транспортних засобів персоналу, що буде забезпечувати їх охорону при транспортуванні: Ч+ 3 год. 45 хв.
8. Доповісти безпосередньому керівнику про огляд своїх приміщень та здачу їх під охорону черговому Академії: Ч+ 3 год. 45 хв.
9. Скласти відповідний акт про проведення перевірки перевезених, знищених і залишених матеріалів (після завершення передислокації).
10. Доповісти ректору Академії про готовність до проведення евакуації: Ч+ 4 год. 00 хв.

Старший інспектор
групи з МР
майор внутрішньої служби



С.В. Карандашев



21.02.2014



А.І. Коваленко

Д.Ю.Н., провідник

В.Л. Захаров